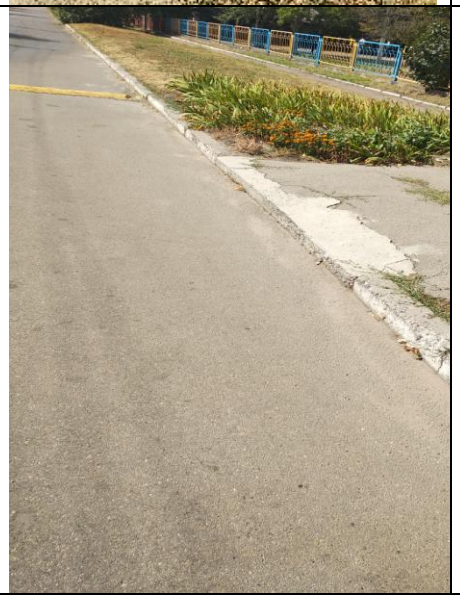
Доступність до закладу освіти осіб з особливими освітніми потребами

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
I	**Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок**							
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – **не більше 0, 015м**) *Примітки:*_____				+		+	
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною **не повинна перевищувати 0,04 м**) *Примітки:*_____				+		+	

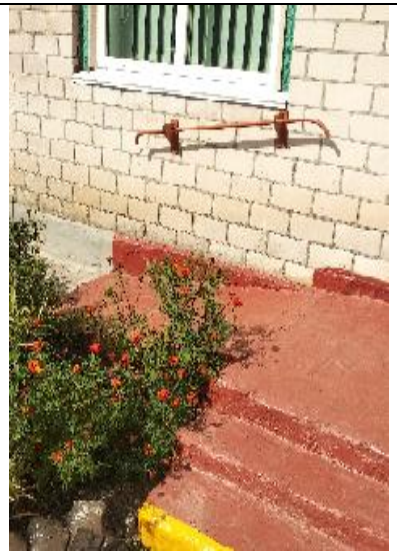
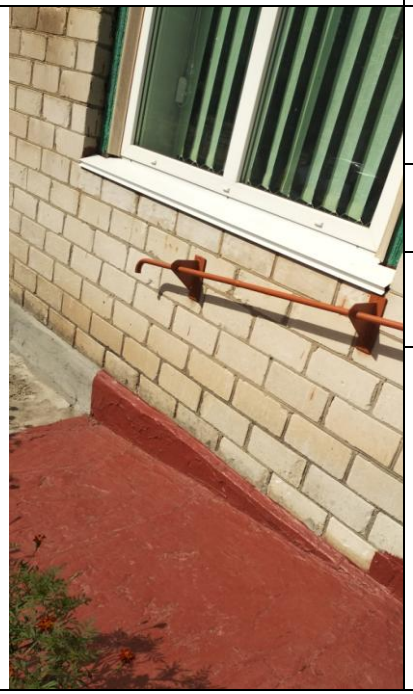
3.	**Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території:** 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, **над** шляхами руху становить min 2,1м. 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0,7 м. 3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0, 1 м. *Примітки:*_____			+ + +		+ + +		

	Вимоги нормативного документа	**Рисунок відповідно до ДБН**	**Фотофіксація**	**Вимоги ДБН дотримано?**		**доступно**	**Частково доступно**	**недоступно**
				Так	**Ні**			
4.	**Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території.** Чи відповідає вхід наступним вимогам: **4.1.** Ширина хвіртки min 90 см **4.2.** Відсутні сходи чи пороги			+ +		+ +		

	4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо *Примітки:*_____			+		+		
5.	**Зона паркування.** **5.1.** Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів **5.2.** На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю **5.3.** Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) *Примітки:*_____			 +	+	 +	+	
				  +	+	 +	+	
				  +	+	 +	+	

	Вимоги нормативного документа	**Рисунок відповідно до ДБН**	**Фотофіксація**	**Вимоги ДБН дотримано?**		**доступно**	**Частково доступно**	**недоступно**
				Так	**Ні**			
	Будівля і приміщення.							
6.	**Вхід до будівлі**							

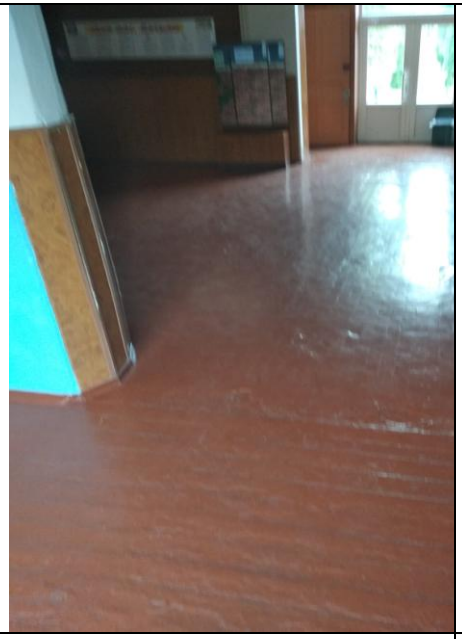
	Сходи зовнішні. **6.1** Сходинки однакові по висоті. **6.2.** Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору *Примітки:*_____ _____			+ +		+ +		
	Поручні при зовнішніх сходах **6.3.** Поручні мають продовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см **6.4.** Поручні розташовані з обох боків **6.5.** Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні розділові перила *Примітки:*_____ _____			+ 	+ 	+ 	+ 	

				Вимоги ДБН дотримано?		доступно	Частково доступно	Недоступно
7.	**Пандус:** Якщо при вході є сходи, то сходи **повинні дублюватися пандусами /ухил 1:12** **Сходи зовнішні.**			**Так**	**Ні**			
	7.1. Наявний пандус.				+		+	
	7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам *Примітки: потрібен щебінь, арматура, цемент, уголок 70^0*_____				+		+	
	Поручні при зовнішніх сходах **7.3**. На пандусі наявні перила.			+		+		
	7.4. Перила встановлено з обох боків пандусу				+		+	
	7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.				+		+	
	7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см. *Примітки:*_____				+		+	

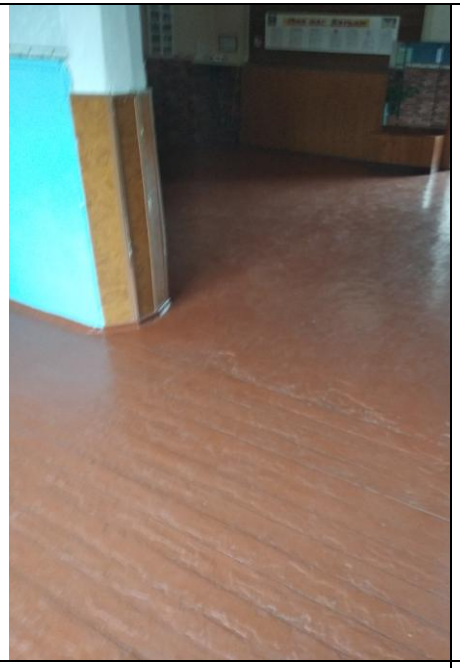
	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
8	**Вхідна група, Тамбур**							
	Двері: **8.1.** Якщо вхідні двері одинарні,ширина дверного полотна становить min 90 см. **8.2.** Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить min 80 см. *Примітки:*_____ _____			+ +		+ +		

	8.3.Пороги в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні) *Примітки:*_____ _____			+		+		
	8.4. Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепоною для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні грати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги. *Примітки:*_____ _____			+		+		

	8.5. Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей				+		+	

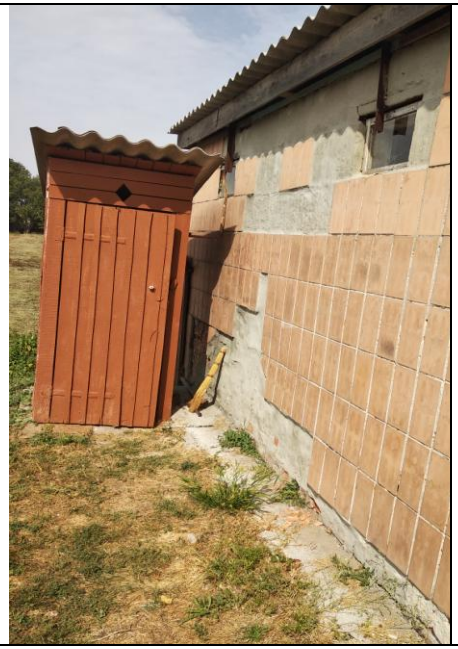
	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
9. Вестибюль								
	9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок *Примітки:* *відсутні* _____				+			
	9.2. Контрастне маркування ребер сходинок *Примітка:*_____*відсутні* _____ _____				+			
	9.3. Перила на сходах *Примітки:*_____*відсутні* _____ _____				+			

	9.4. Перила на сходах з обох боків *Примітки:*_____ *відсутні* _____ _____				+			
	9.5. Сходи дубльовані пандусом *Примітки:*_____ *відсутні* _____ _____				+			
	9.6. Пандус обладнаний перилами *Примітки:*_____ *відсутні* _____ _____				+			
10	**Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень**							

	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min2,1м. *Примітки:*_____ _____			+		+		
	10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше max 0,7 м. *Примітки:*_____ _____			+		+		
	10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0, 1 м. *Примітки:*_____			+		+		
	10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min1,8 м *Примітки:*_____ _____			+		+		
	10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9 м *Примітки:* _____ _____			+		+		

	10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9м, **огороджені.** *Примітки:* _____ _____			+		+		

	Вимоги нормативного документа	**Рисунок відповідно до ДБН**	**Фотофіксація**	**Вимоги ДБН дотримано?**		**Ступінь впливу на доступність об'єкта**		
				Так	**Ні**	**доступно**	**Частково доступно**	**недоступно**
10	**Санітарно-гігієнічні приміщення**							
	Наявність доступного для МГН туалету: **10.1.** Наявна універсальна кабіна. *Пояснення:* *Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями.* *Примітки:*_____*відсутня* _____ _____				+			

	10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. *Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.* *Примітки: _відсутня_____* _____				+			